


IGU mbH
Nordring 12
19073 Wittenförden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Körnungslinie Roggendorf B.-Plan

Registrier-Nr.:
23 146
Anlage:
3

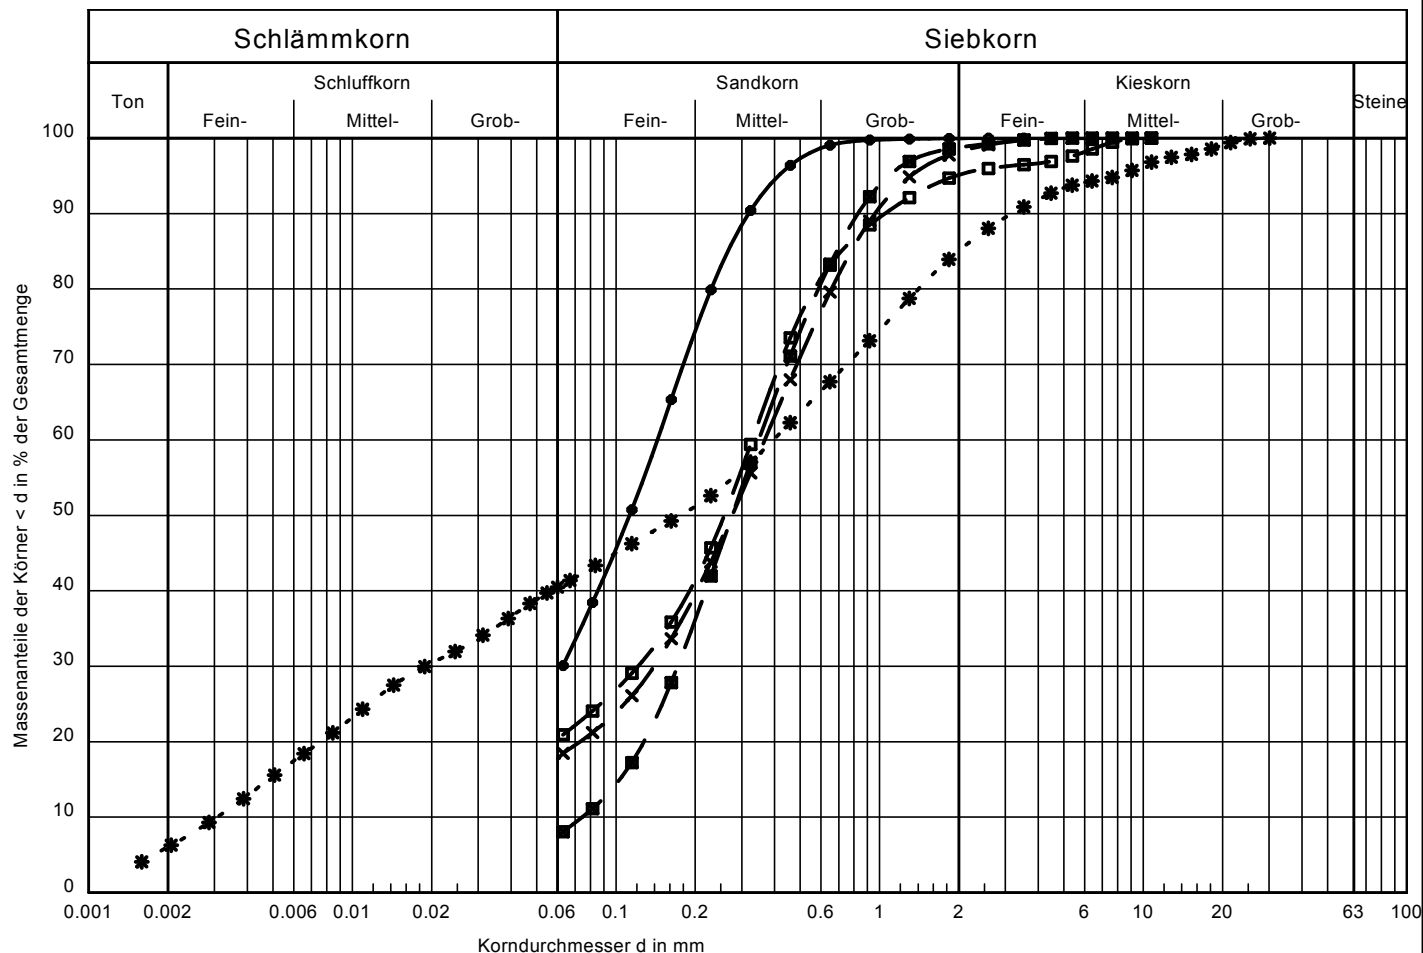

Signatur	● — ●	× — ×	□ — □	■ — ■	* - - - *
Aufschluss	S 1	S 4	S 5	S 6	S 4
Entnahmestelle					
Tiefe	0,80	0,8	0,75	2,0	1,50
Bodenart n. DIN 4022	fS, $\bar{u}$, ms	S, u	mS, u, fs, gs'	mS, fs, gs, u'	S, $\bar{u}$, t', fg'
Bodengruppe n. DIN 18196	SU*	SU*	SU*	SU	
U / Cc	-/-	-/-	-/-	4.7/1.1	128.7/0.3
T/U/S/G [%]:	- /30.1/69.9/0.0	- /18.5/79.7/1.8	- /20.9/74.2/4.9	- /8.1/90.7/1.3	6.0/34.8/44.2/14.9
Frostsicherheit	F3	F3	F3	F1	-
k-Wert	-	$8.8 \cdot 10^{-6}$	-	$3.2 \cdot 10^{-5}$	$4.8 \cdot 10^{-8}$
Schichtnummer	2	3	3	3	4

Probe entnommen am: 25.01. / 28.08.2023

Art der Entnahme: gestört
Bearbeiter: Puppe

Datum: 29.08.2023

Bemerkungen: